

20-kV-Kabel Neu
Gesamtlänge: ca. 345 m
Neue Länge: ca. 100 m
XKDT 3x(1x150mm²) Cu

Rohranlage
Gesamtlänge: ca. 315 m
Neue Länge: ca. 10 m

20-kV-Kabel Bestehend
XKDT-YT 3x1x150mm² Cu
Vorl. Nr. L-216679

Bis TS Rickenbach-
Moosstrasse
Bestehend
Vorl. Nr. S-0129478

20-kV-Kabel wird demontiert
Abzubrechende Länge: ca. 45 m
Vorl. Nr. L-216679



Projekt liegt im Gewässerschutzbereich GSB Au

Fruchtfolgefläche

Leitungen auf diesem Plan können aus Platzgründen zeichnerisch auf nicht betroffenen Parzellen geführt sein. Als absolute Referenz dient die beigelegte Parzellen-Liste.

- Bestehende HS-Freileitung
- Bestehende HS-Kabelleitung
- Bestehende MS-Freileitung
- Bestehende MS-Kabelleitung
- Neue MS-Kabelleitung
- Bestehende NS-Kabelleitung
- Zu demontierende Freileitung
- Zu demontierende Kabelleitung

Ausführung Netzkabeltrassen mit und ohne Kabelschutzrohren in Erde (Verlegung, Tiefe und Überdeckung) gem. LeV Art.68 und SIA

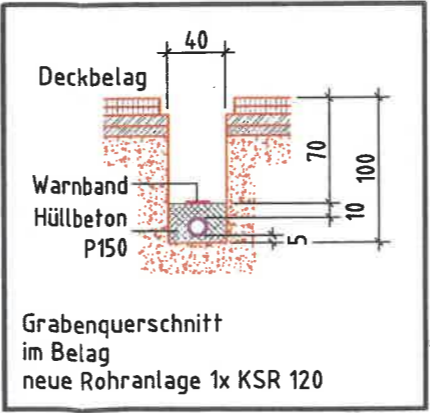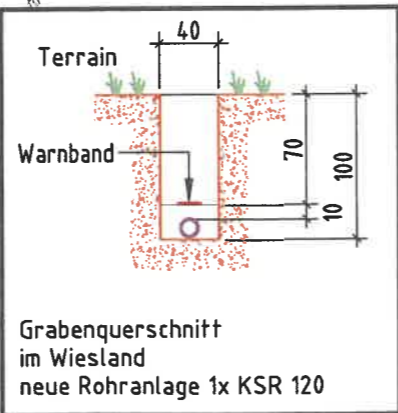

0 25 Meter		200 100 746-20			
Gemeinde Rickenbach		Massstab:	Gezeichnet	30.03.23	ScDn
20-kV-Kabel		1:500	Geprüft	31.03.23	StSa
TS Rickenbach-Stierenbergstr. 1 - 2'654'112 / 1'230'879		Format:	Änderung	a	b
TS Rickenbach-Moosstrasse 2'653'886 / 1'230'694			Datum		
			Visum		
CKW		CKW AG Täschmattstrasse 4 Postfach 6002 Luzern	6015 Luzern 041 249 51 11	Vorlage 20237	